




РАЗЯСНЕНИЕ

по чл. 180 ал.1 от ЗОП

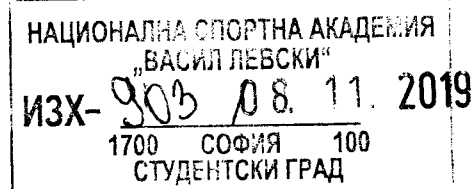

Относно: Искане за предоставяне на разяснение по публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Основен ремонт на студентско общежитие блок 15 на НСА „Васил Левски“ София“** открита с Решение ЗП-1617/31.10.2019 г., АОП 00566-2019-0008

Във връзка с получено искане за предоставяне на разяснение Ви предоставям следното разяснение:

Въпрос: Повдигащият профил само по долния L на прозорците ли да бъде или по целия периметър на дограмата?

Отговор: Възложителят не изисква да бъде поставян повдигащ профил (аншлус) по целия периметър на дограмата, същия да се монтира само под прозорци, за които е предвиден монтаж на вътрешен подпрозоречен перваз, както е указано в позициите на Техническата спецификация.

Въпрос: Типът на помещенията, към които са специфицирани двукрили метални врати с позиции A10, A11, A11a изискват ли достигане на определени нива на енергоефективност - изработени с прекъснат термо мост?

Отговор: Вратите са входни и аварийни изходи и са към общите части на сградата, а не към обитаеми помещения.

Плътните части на крилата на вратите да са с пълнеж от негорима вата, която има и топлоизолиращо свойство; страниците да са от прахово боядисана ламарина, остъкляването да е със стъклопакет с прекъснат термо мост. За конструктивните профили на касата на вратата и на рамките на крилата няма поставено изискване за прекъснат термо мост в Техническата спецификация;

РЕКТОР:

Чл.36а, ал.3 от ЗОП

проф. Пенчо Гещев

